


Cliente: CG PAUTE ECUADOR ST41 Stazione di: LAQ Linea di Analisi acqua con autopulizia

Codice Impianto: PAM-p200b-LAQ-OLM

Commessa:080071-A

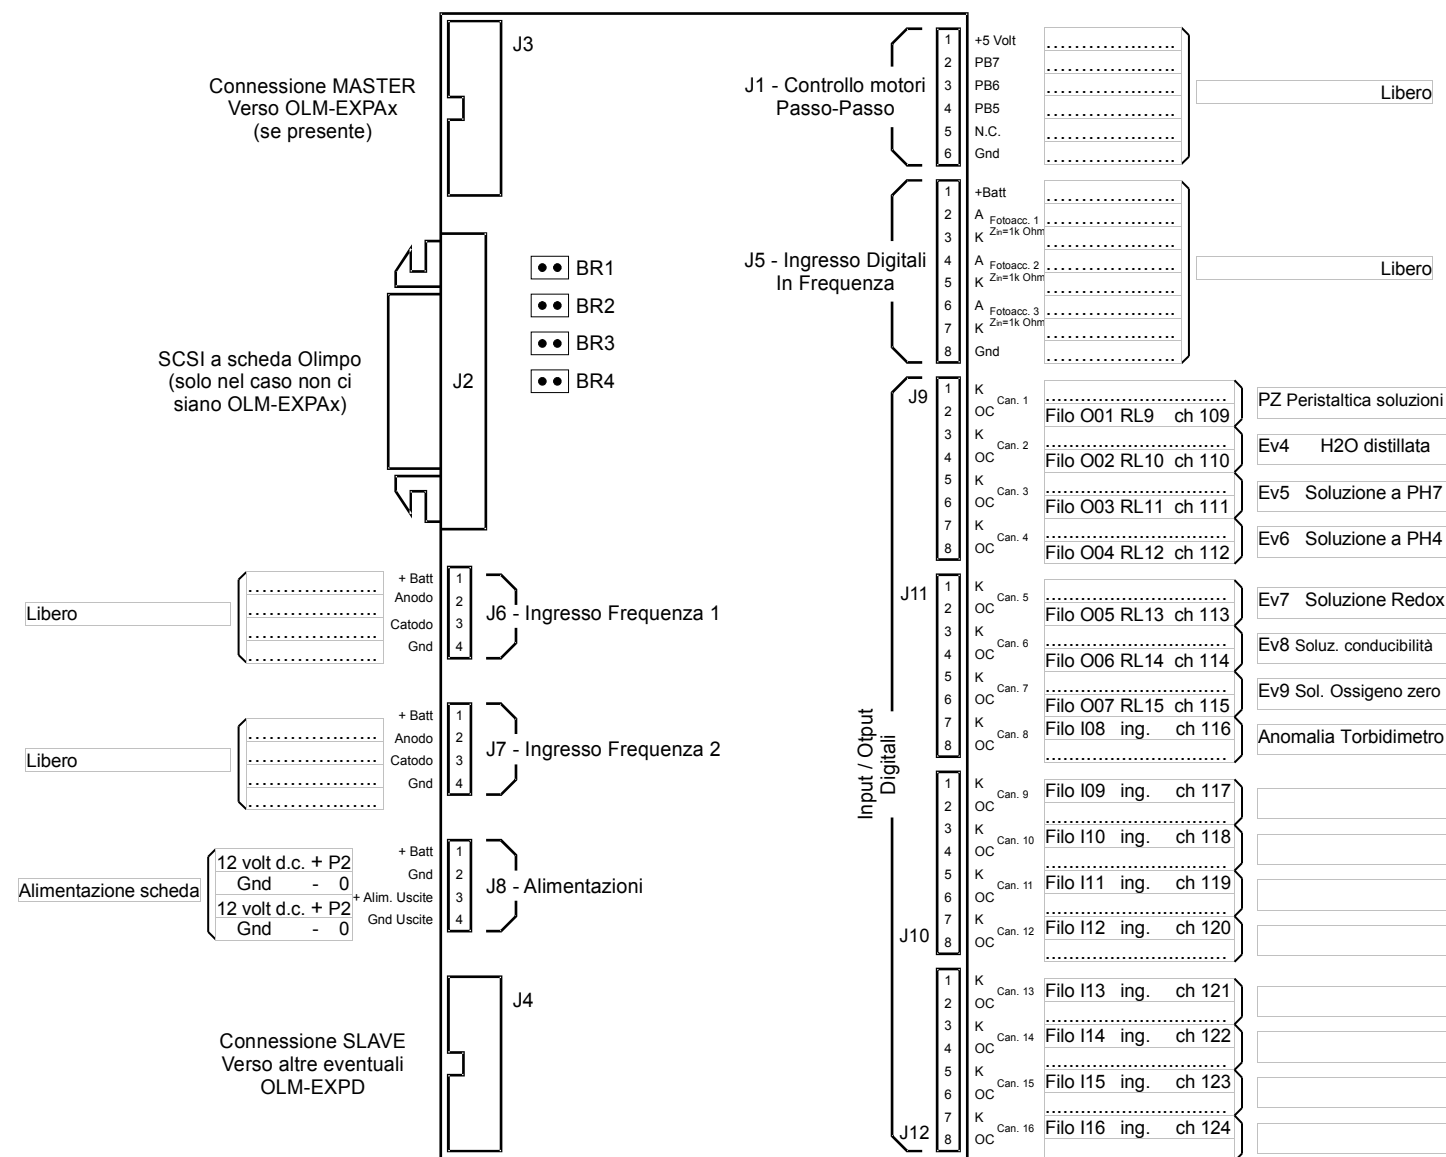

Descrizione Ponticelli

BR1	= Abilitazione Interrupt can. 1÷8	Norm. Aperto
BR2	= Abilitazione Ingresso J5 (se chiuso) in frequenza con interrupt	Norm. Chiuso
BR3, BR4	= Indirizzo Scheda	

Impostazione Indirizzamento Scheda da parte di OLIMPO

(0=chiuso ; 1=aperto)

BR4	BR3		ID can 9÷16	ID can 17÷24
1	0	☐	DEFAULT – Scheda n°1	4
1	1	☐	OPZIONE – Scheda n°2	6

Collegamenti degli ingressi

